

Einspeisung von Biogas

Stand 07/2021


1. Mindestangaben zur Prüfung des Netzanschlussbegehrens für Biogasanlagen

- Anlagenbetreiber (Firma, Adresse, Registergericht, Registernummer)
- Anlagenadresse (Ort, Straße, Hausnummer, Flurstück)
- Kapazität (min./max. in $\text{m}^3(\text{N})/\text{h}$)
- Gasqualität / Zusammensetzung / Brennwert / Taupunkttemperatur und Übergabegastemperatur im Normalbetrieb
- Übergabedruck
- Inbetriebnahmedatum (geplant)

2. Standardisierte Bedingungen für den Netzanschluss und die Einspeisung

- Mindestanforderungen für den Anschluss an das Gasnetz nach § 19 EnWG, insbesondere die Festlegungen zur Gasbeschaffenheit
- Kooperationsvereinbarung XI in der Änderungsfassung vom 01.10.2020 (Anlage 6 und Anlage 7)

3. Netzkarte / Kapazitäten Biogaseinspeisung / Gasqualität

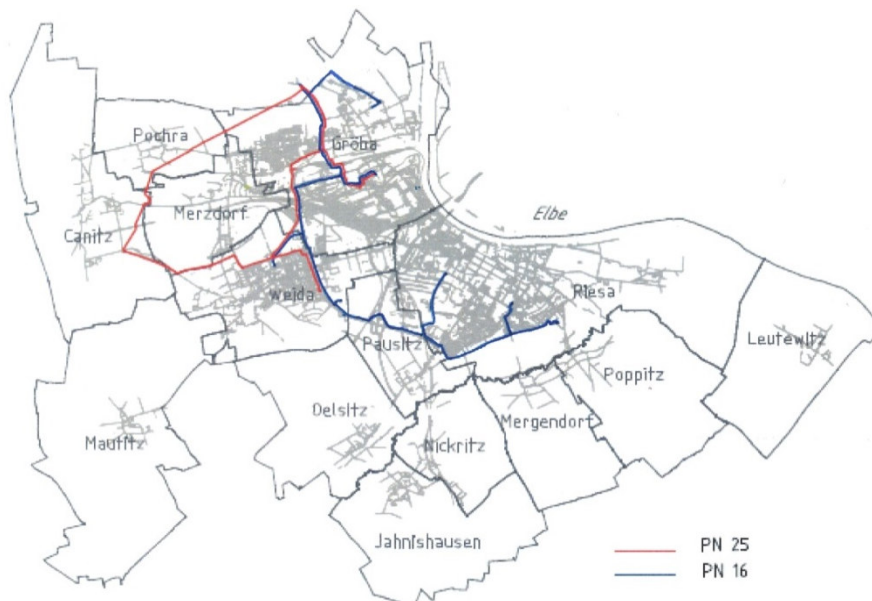

Netzkarte für Biogaseinspeisung im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Riesa GmbH - Stand: 07/2021

Bezeichnung	Druckstufe	Gasqualität	gesamte Einspeisekapazität [$\text{m}^3(\text{N})/\text{h}$]	gebuchte Einspeisekapazität [$\text{m}^3(\text{N})/\text{h}$]	freie Einspeisekapazität [$\text{m}^3(\text{N})/\text{h}$]
Stadtgebiet Riesa	MOP 25	H-Gas	2.000	0	2.000
Stadtgebiet Riesa	MOP 16	H-Gas	1.000	0	1.000

Bemerkungen: Kapazitäten für die Einspeisung von Biogas stehen nur in Hochdrucksystemen der Druckstufe MOP 25 und MOP 16 zur Verfügung. Die Einspeisung von Biogas in Hochdrucksysteme der Druckstufe MOP 4 und in Ortsnetze ist nicht möglich. (Stand: 07/2021)